

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Hrušovanské náměstí 1068,**
k.ú. 730599, p.č. 537/1

PSČ, místo: **184 00, Praha - Dolní Chabry**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **3385.67** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.50** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **2390.11** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

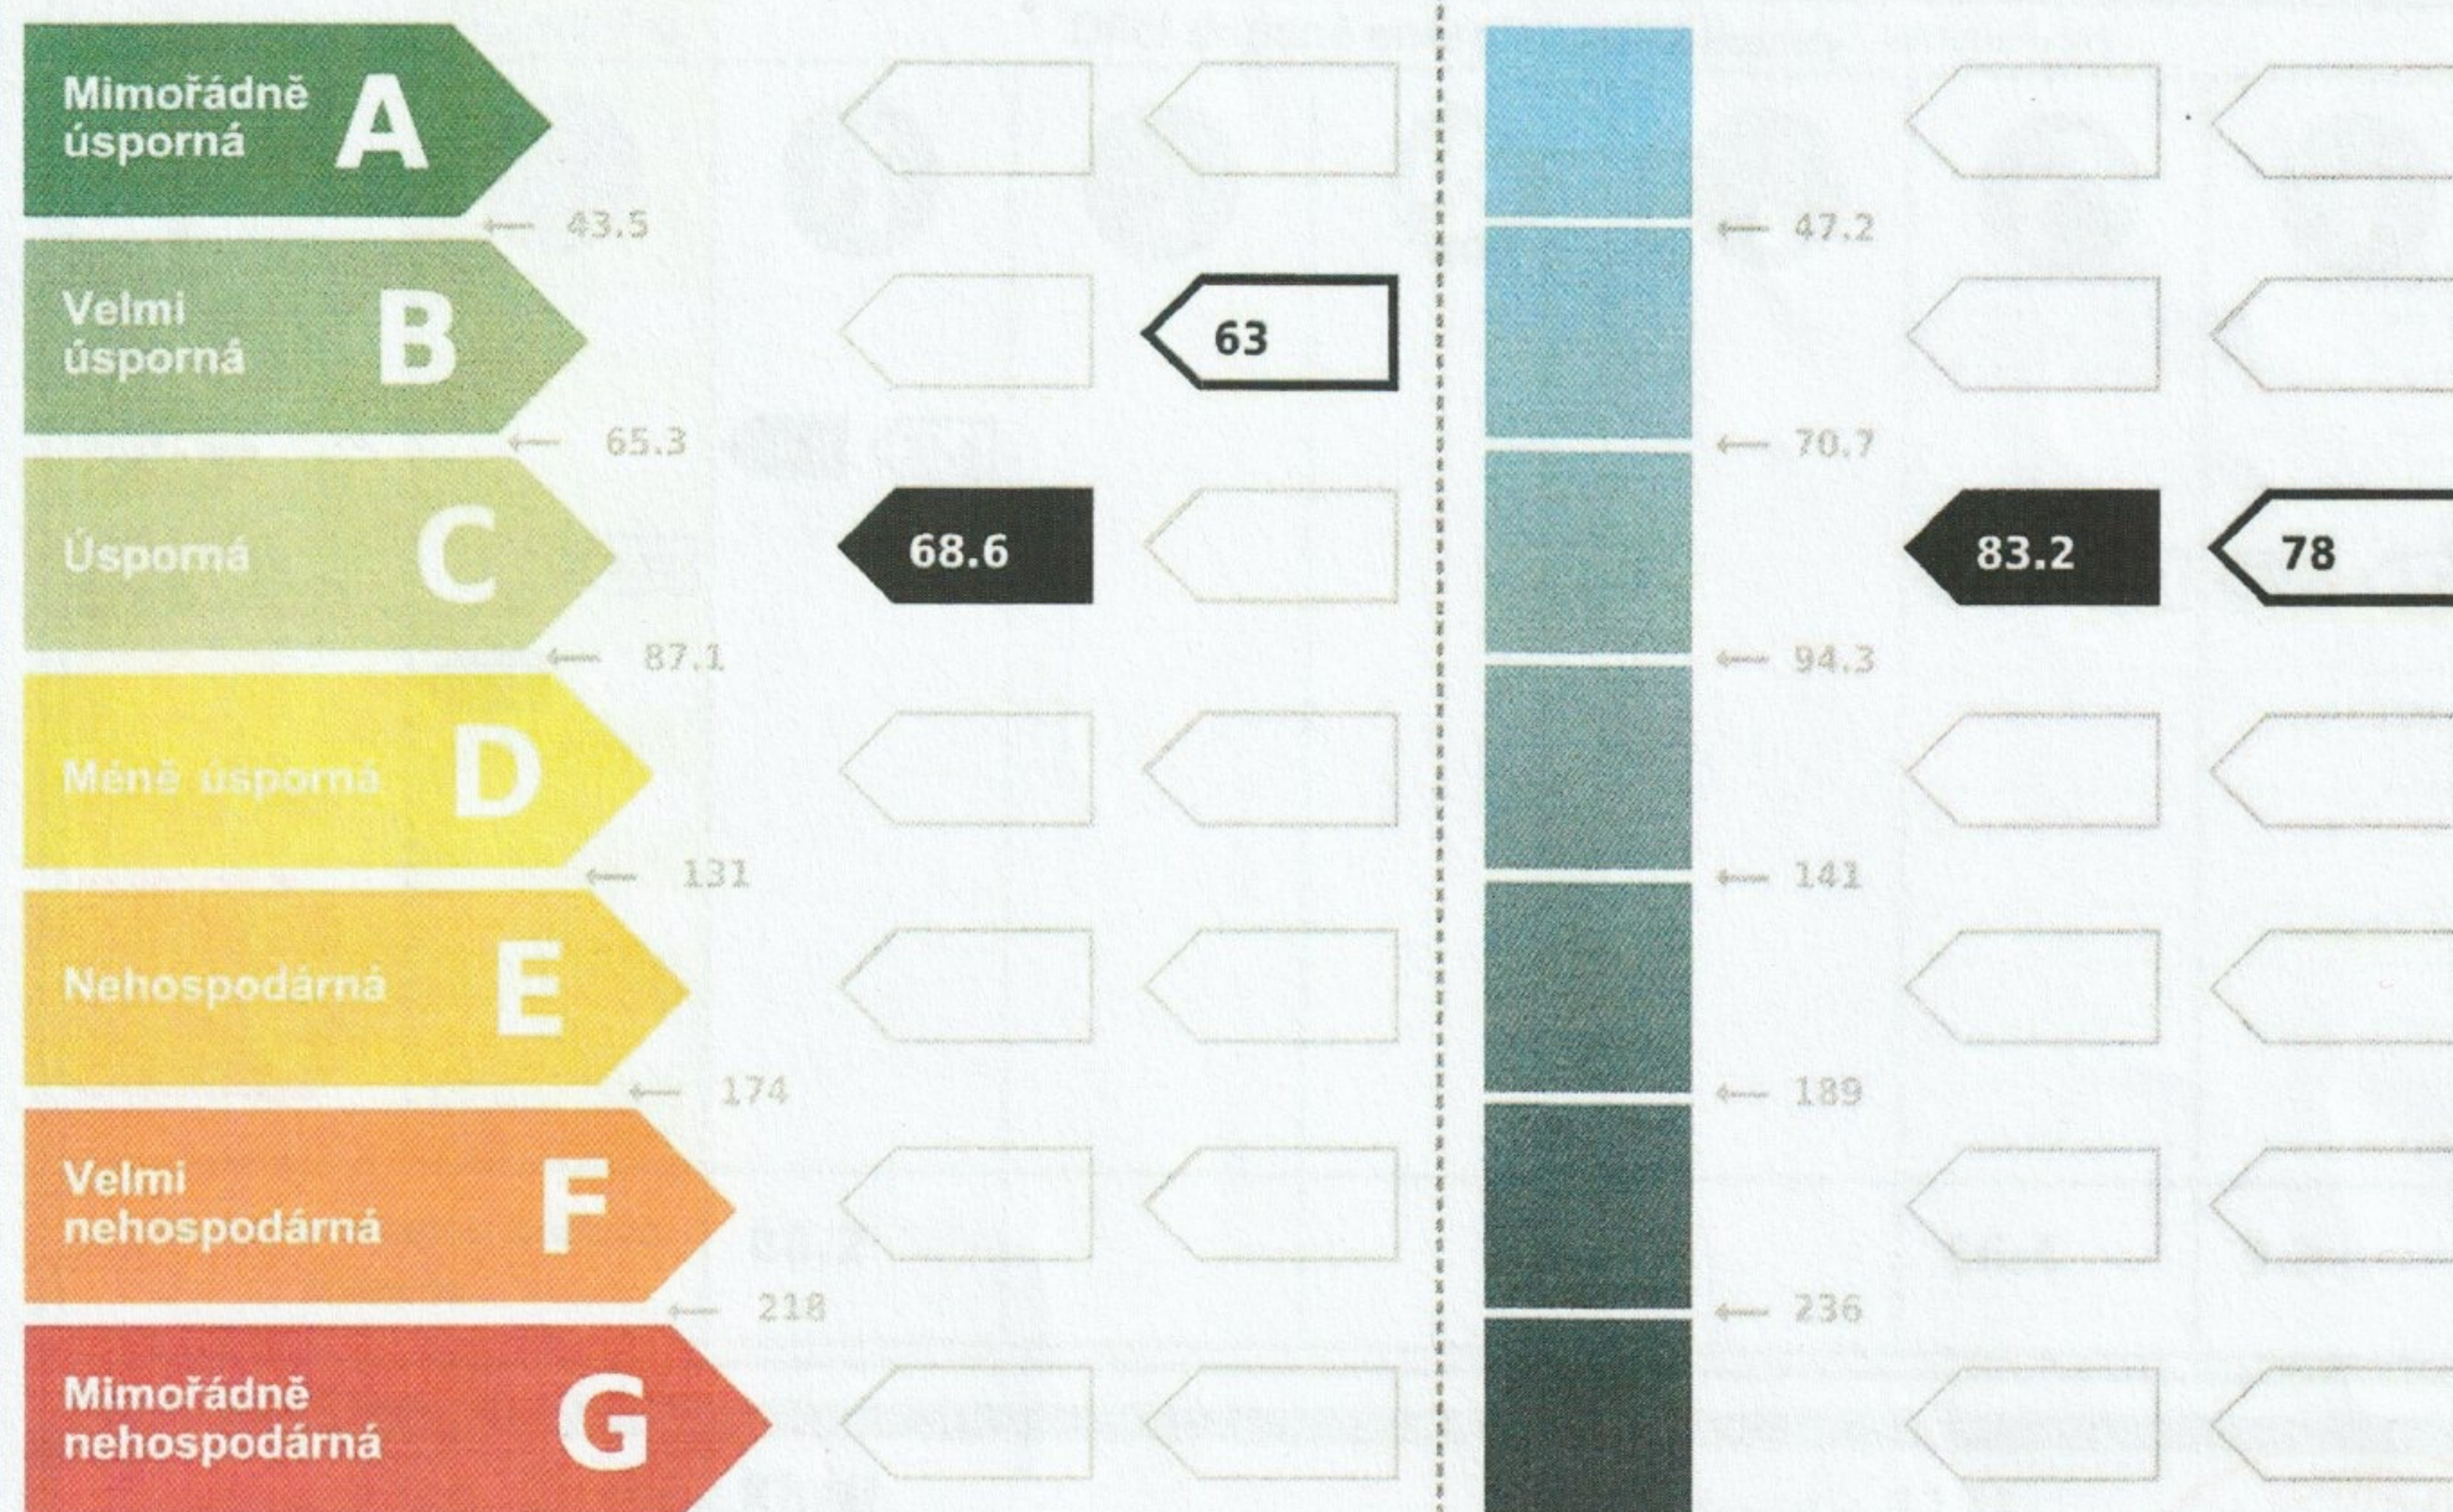

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☒
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

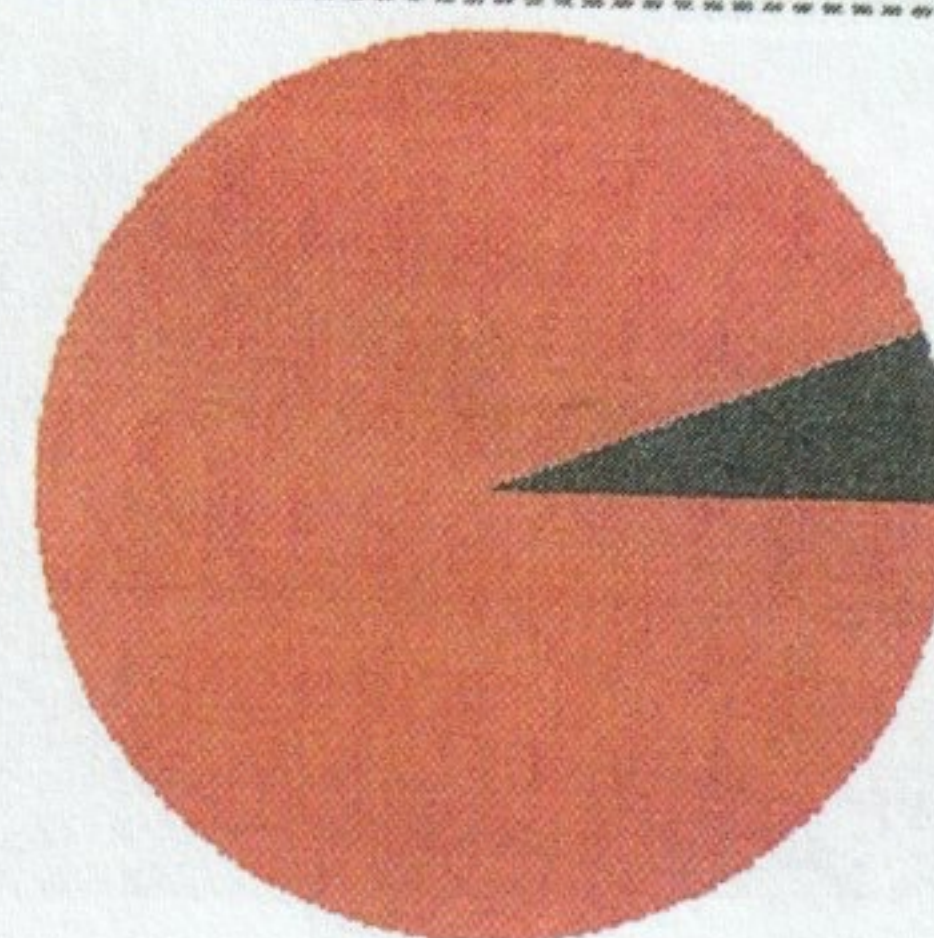

zemní plyn: 154.1
elektrická energie: 9.8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
A							
B		36.9	31.8				
C	0.32					27.8	3.9
D	0.37						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu							
MWh/rok		88.2				66.4	9.3

Zpracovatel: Ing. Zbyněk Khail

Kontakt: Na Lysinách 457/20, 147 00, Praha 4
212242703 / info@vortexsystem.cz

Osvědčení č.: 1171

Vyhotoveno dne: 2.12.2016

Podpis:

